



**Détecteur photoélectrique
détecteur en mode barrière (émetteur)
MI9E**

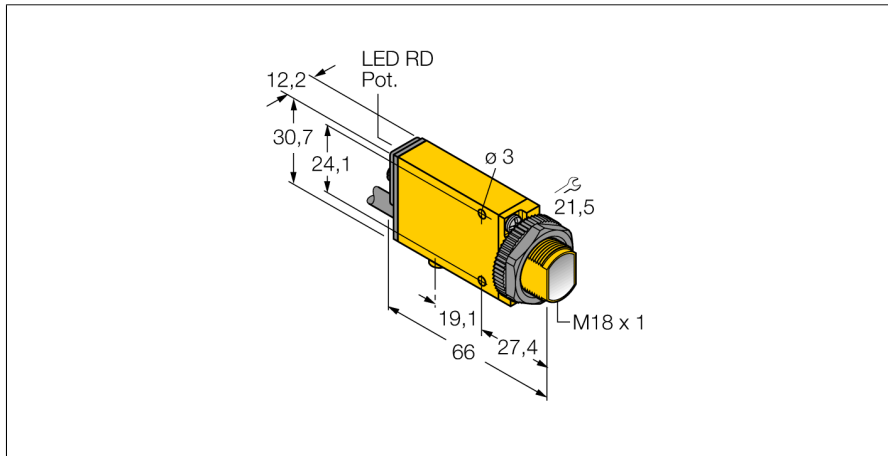

- certificat ATEX II 1 G
- suivant EN 60947-5-6 (NAMUR)
- câble, PVC, 2 m
- mode de protection IP67
- mode de protection IP67
- tension de service 5...15 VDC
- tension de service: 5...15 VDC (NAMUR)

Schéma de raccordement




| | |
|--|--|
| Type | MI9E |
| No. d'identité | 3040141 |
| Mode de fonctionnement | détecteur en mode barrière (émetteur) |
| Source de lumière | IR |
| Longueur d'onde | 880 nm |
| Portée | 0...6000mm |
| Température ambiante | -40...+70 °C |
| Tension | nom. 8.2 VDC |
| Consommation propre à vide I ₀ | ≤ 2.1 mA |
| Fonction de sortie | (émetteur), NAMUR |
| Marquage de l'appareil | Ex II 1 G Ex ia IIC T5 |
| Format | rectangulaire, Mini Beam |
| Dimensions | 66 x 12.3 x 30.7 mm |
| Matériau de boîtier | plastique, PBT, jaune |
| Lentille | plastique, acrylique |
| Raccordement | câble |
| Longueur de câble | 2 m |
| Section câble | 2x 0.5mm ² |
| Type de protection | IP67 |
| MTTF | 853Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40°C |
| Mode de protection | Ex ia IIC T5 Ga |
| Homologation Ex selon certificat de conformité | FM12ATEX0094X |

Principe de fonctionnement

Les détecteurs en mode barrière sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont montés de telle façon que la lumière de l'émetteur arrive exactement au récepteur. Si un objet interrompt ou affaiblit le rayon lumineux, une commutation sera réalisée. Partout où des objets opaques doivent être détectés, des systèmes barrière sont les détecteurs photoélectriques les plus fiables. Le grand contraste entre l'état clair et sombre, ainsi que les réserves de gain élevées typiques pour ce mode de fonctionnement, permettent un fonctionnement avec de grandes distances et sous des conditions ambiantes difficiles.

Courbe de réserve de gain

Réserve de gain dépend de la portée

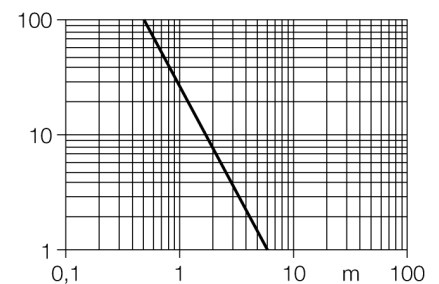

**Détecteur photoélectrique
détecteur en mode barrière (émetteur)
MI9E**

TURCK

Industrial
Automation

Accessoires


| Type | No. d'identi- té | | Dimensions |
|-------------|---------------------|---|------------|
| SMB18A | 3033200 | équerre de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 18mm | |
| SMB18AFAM10 | 3012558 | équerre de montage, matériau VA 1.4401, pour filetage 18 mm, filetage M10 x 1,5 | |
| SMB18SF | 3052519 | équerre de montage, PBT noir, pour les détecteurs à filetage 18mm | |
| SMB312B | 3025519 | équerre de montage, acier inoxydable, pour le format MI-NI-BEAM NAMUR | |
| SMB3018SC | 3053952 | équerre de montage, PBT noir, pour filetage 18 mm | |

**Détecteur photoélectrique
détecteur en mode barrière (émetteur)
MI9E**

TURCK

Industrial
Automation

Accessoires de fonction

| Type | No. d'identité | | Dimensions |
|------------|----------------|--|---|
| IM1-22EX-R | 7541231 | amplificateur séparateur; à deux canaux; 2 sorties par relais N.O.; entrée signal Namur; surveillance aux ruptures de câble et aux courts-circuits désactivable; fonction repos et travail programmables; blocs à bornes débrochables; largeur 18 mm; alimentation de tension de grande portée |  |

Détecteur photoélectrique détecteur en mode barrière (émetteur) MI9E

Mode d'emploi

Application correcte

Cet appareil remplit la directive 94/9/CE et peut être utilisé dans la zone explosible conformément aux normes EN60079-0:2009, -11:2012, 26:2007.

Veuillez respecter les directives et les réglementations nationales pour un fonctionnement correct.

Utilisation dans des zones explosives suivant classification

II 1 G (classe II, catégorie 1 G, matériel électrique pour les atmosphères gazeuses).

Marquage (voir appareil ou fiche technique)

Ex II 1 G et Ex ia IIC T5 suivant EN60079-0, -11 et -26

Température ambiante admissible à l'endroit d'application

-25...+70 °C

Installation / Mise en service

Les appareils ne peuvent être installés, raccordés et mis en service que par du personnel qualifié. Le personnel qualifié doit être au courant des modes de protection, des prescriptions et des réglementations par rapport au matériel électrique dans la zone Ex.

Veuillez contrôler si la classification et le marquage sur l'appareil sont adaptés à cette application.

Cet appareil ne peut être raccordé qu'aux circuits de courant Exi certifiés suivant EN60079-0 et -11. Les valeurs électriques maximales admissibles doivent être respectées.

Après son raccordement à d'autres circuits de courant, le détecteur ne peut plus être utilisé dans les installations Exi. En cas d'interconnexion de matériels électriques la "preuve de la sécurité intrinsèque" doit être remplie (EN60079-14).

Instructions d'installation et de montage

Évitez les charges statiques d'appareils plastiques et de câbles. Nettoyez l'appareil uniquement par un chiffon humide. Ne montez pas l'appareil dans le courant de poussières et évitez les sédiments de poussières sur les appareils.

Lorsque les appareils et les câbles peuvent être endommagés mécaniquement, ceux-ci doivent être protégés adéquatement. En outre, ils doivent être blindés contre les champs électromagnétiques forts.

Veuillez consulter le marquage de l'appareil ou la fiche technique pour plus d'informations sur l'affectation des broches et les paramètres électriques.

Pour éviter des contaminations, veuillez enlever les bouchons d'obturation éventuels des presse-étoupe PG ou des connecteurs justement avant d'insérer les câbles ou de dévisser les cosses de câble.

Installation / service

Les réparations ne sont pas autorisées. L'homologation expire dès que l'appareil a été réparé ou adapté par une personne autre que le producteur. Les données les plus importantes du certificat de producteur sont énumérées.